


Bericht aus der Clearingstelle EEG | KWKG

Dr. Martin Winkler, Dipl.-Wi.-Ing. Sönke Dibbern
Leiter der Clearingstelle EEG | KWKG

42. Fachgespräch der Clearingstelle EEG | KWKG, Berlin, 31.03.2022

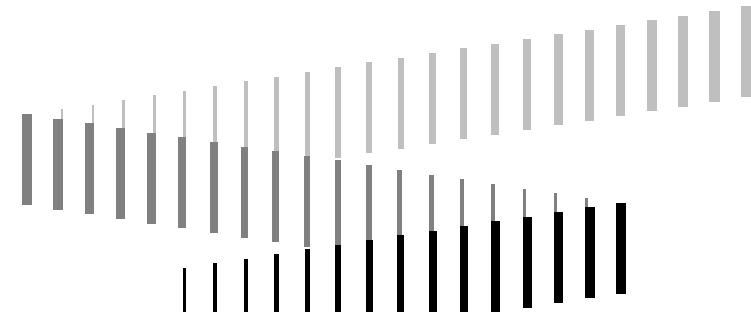

In memoriam Harm Grobrügge
† 21. September 2021




CLEARINGSTELLE

EEG
KWKG

Bericht aus der Clearingstelle EEG | KWKG


Dipl.-Wi.-Ing. Sönke Dibbern

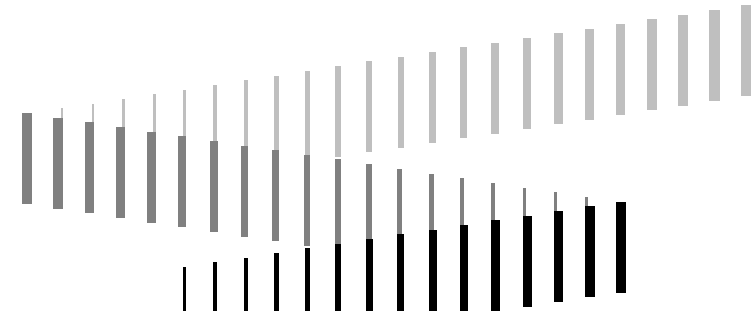


Vorbemerkung(en)

- ▶ Bitte denken Sie an die Corona-Regeln !
- ▶ Fragen stellen
 - | *vor Ort: bitte anstellen, vorstellen, Frage stellen*
 - | *am Endgerät: unterhalb des Videostreams*


Anfragen an die Clearingstelle

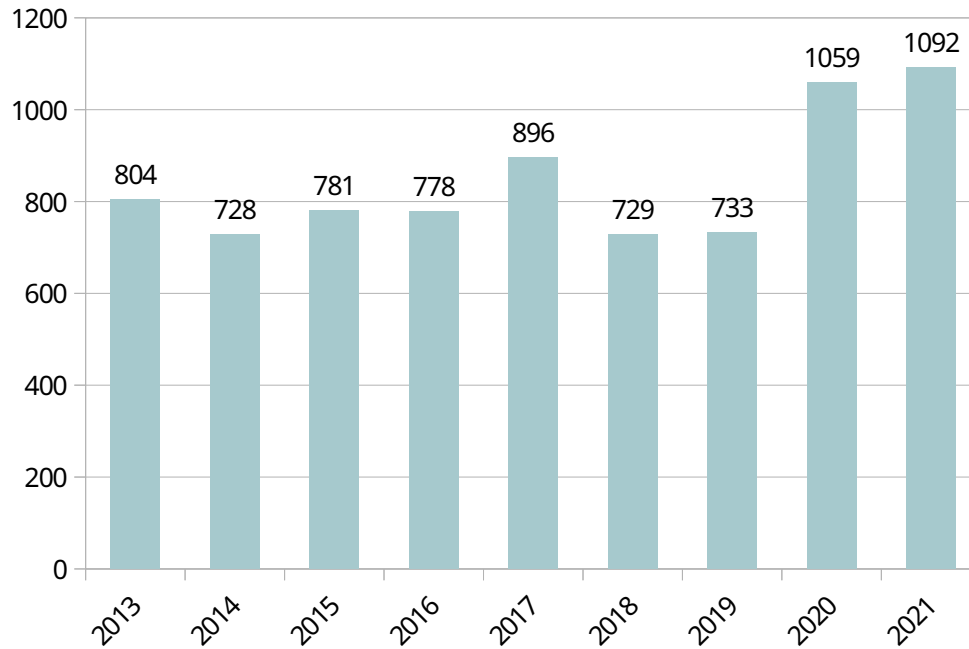


Anfragen an die Clearingstelle

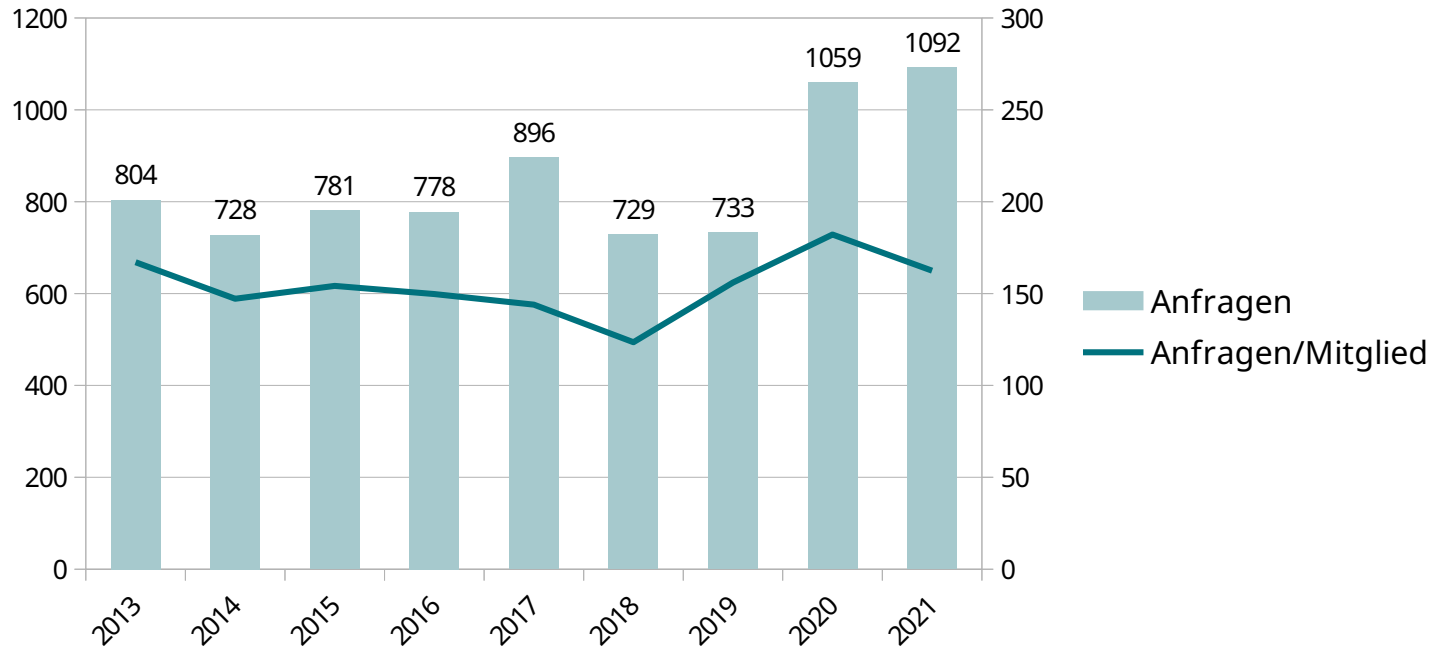

Energieträger in den Anfragen

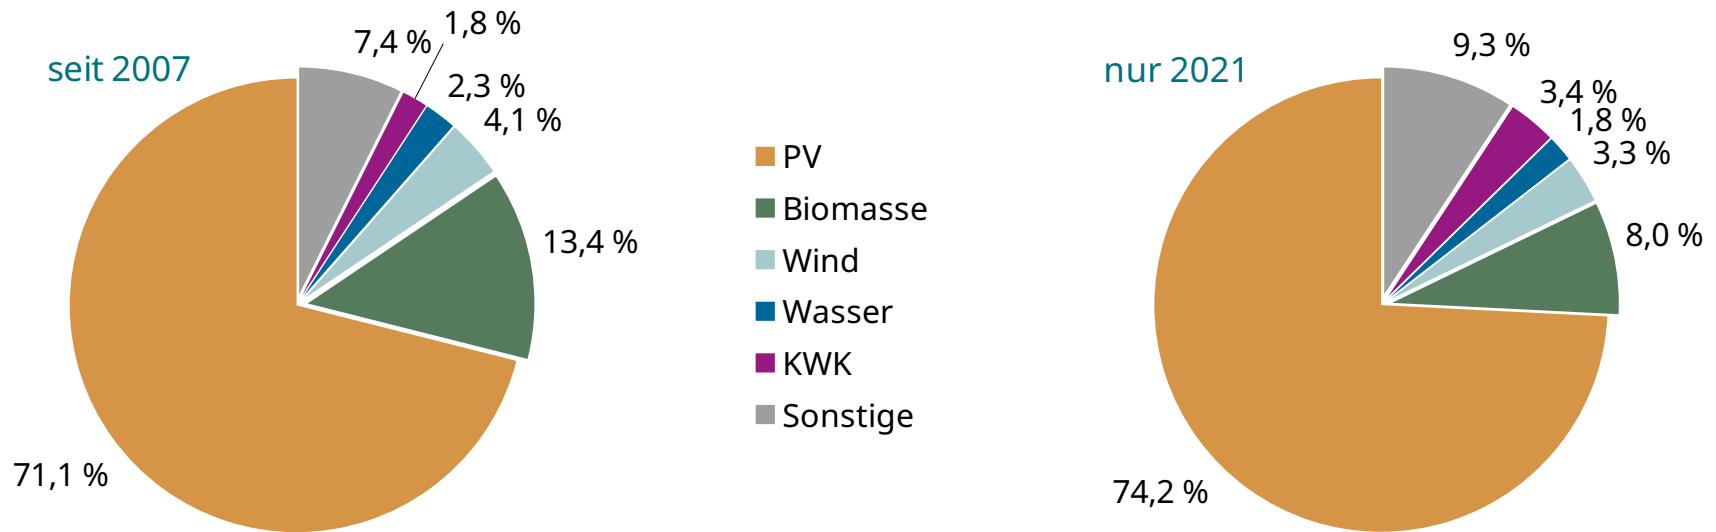


Verteilung der Anfragen 2021 auf die Kammern

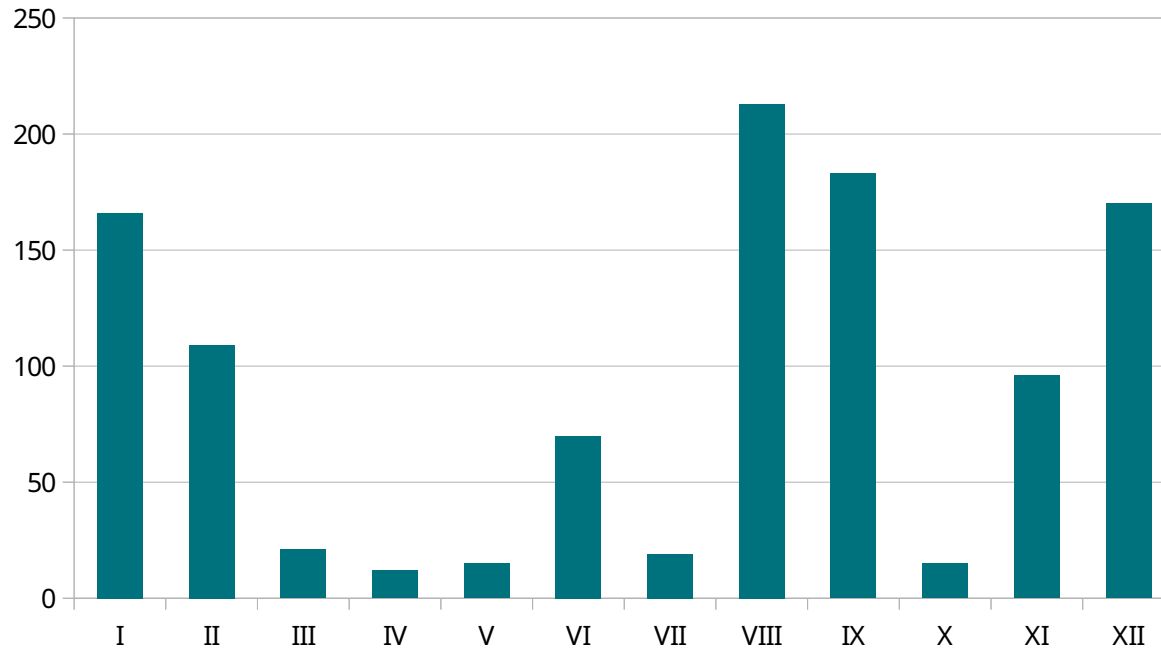


I	Solar 1
II	Solar 2
III	Wind
IV	Biomasse 1
V	Wasser
VI	Geothermie, Biomasse 2
VII	KWK
VIII	Netze
IX	Messung
X	Speicher
XI	Eigenversorgung
XII	Vergütung


Bearbeitungsdauer „einfache“ Anfragen

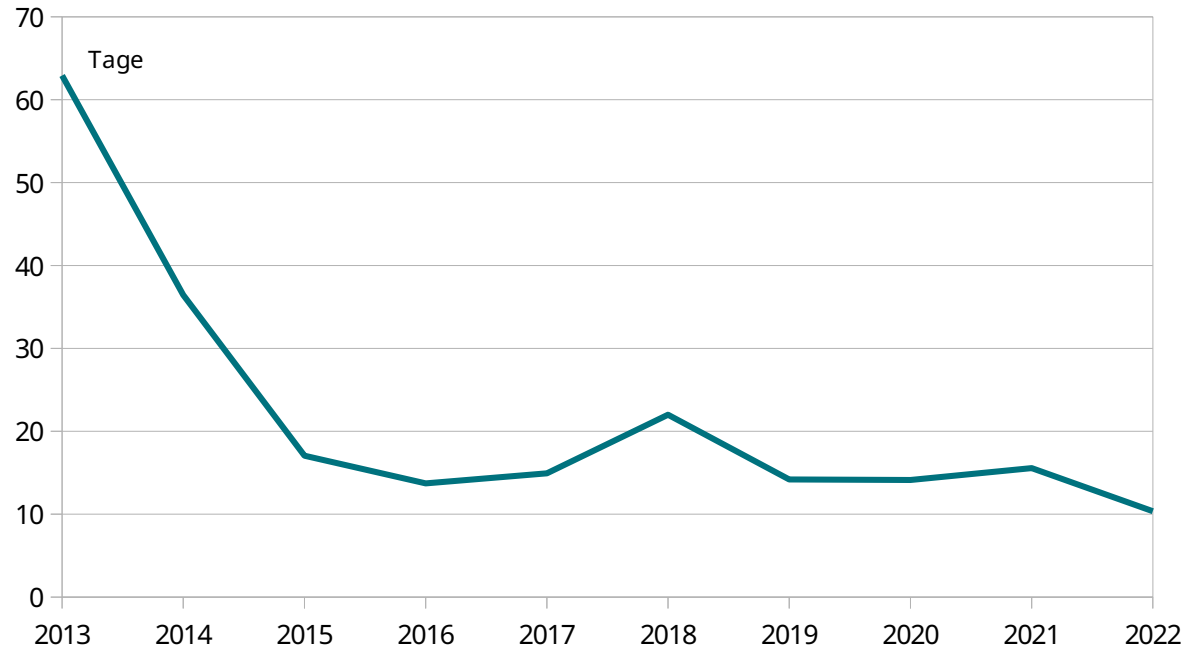


Laufende Anfragen zum Quartalsende

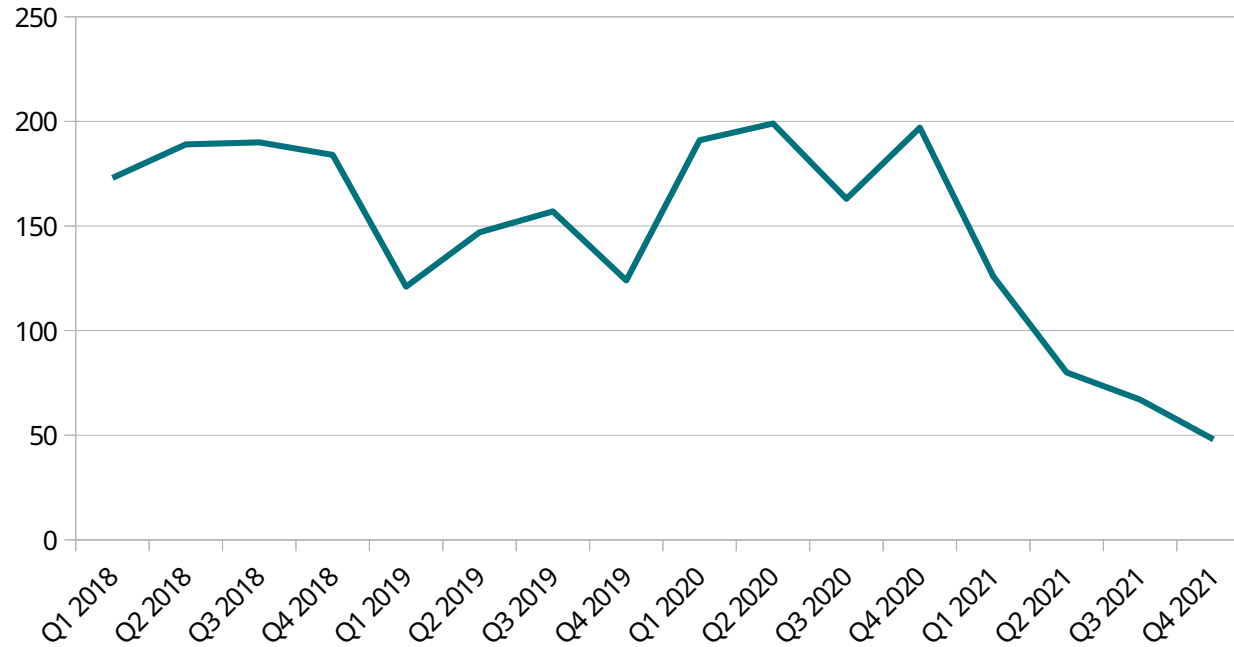


Erledigungsgründe „einfache“ Anfragen 2021

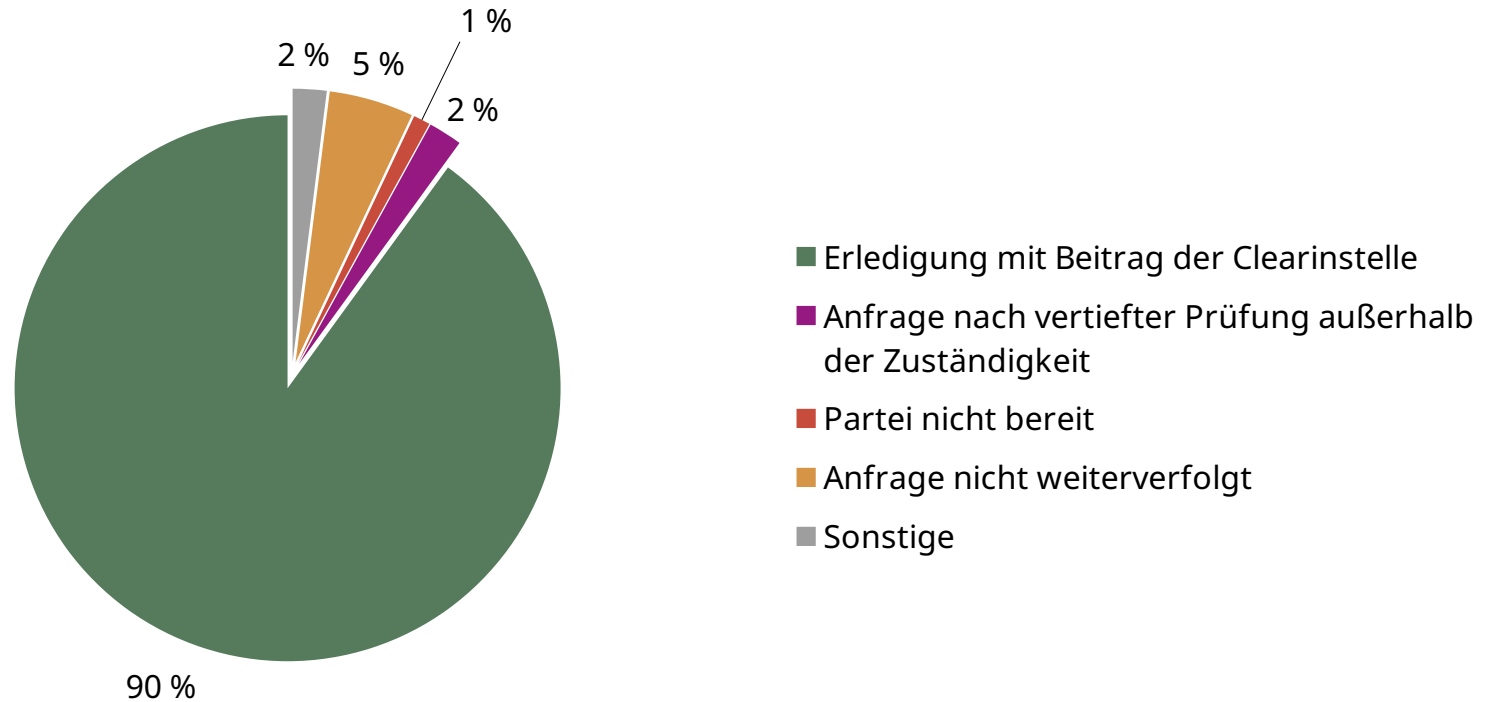


Abgeschlossene Einzelfallverfahren

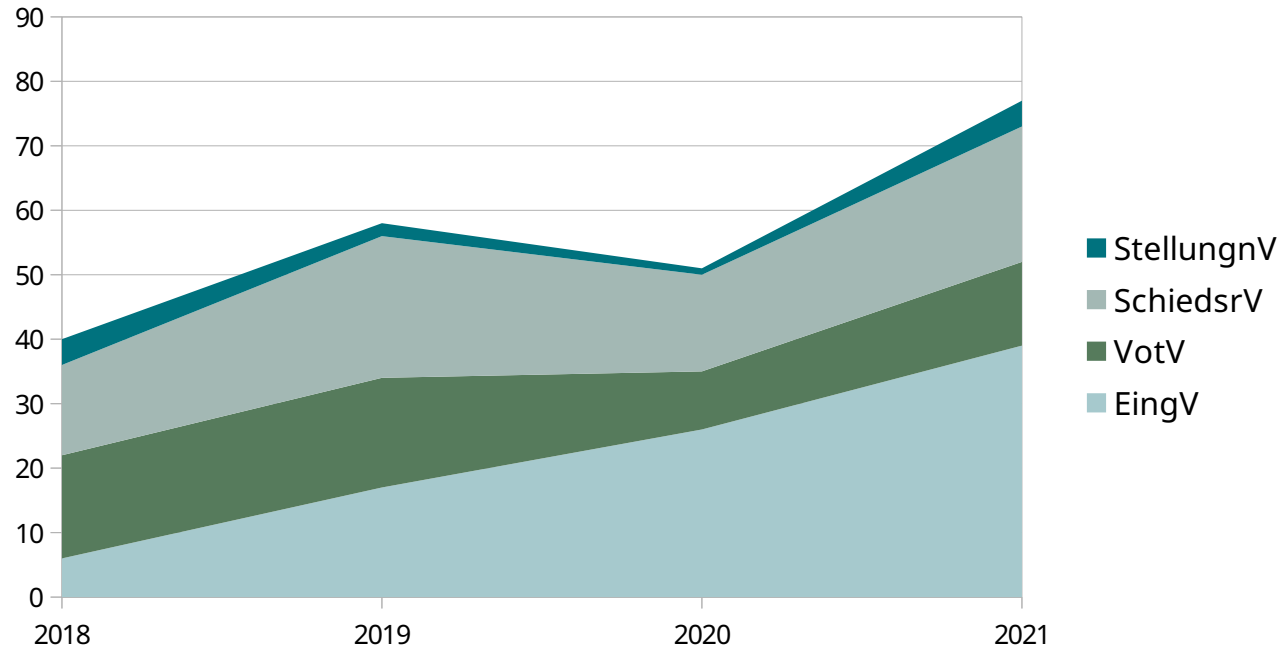


Energieträger in den Einzelfallverfahren

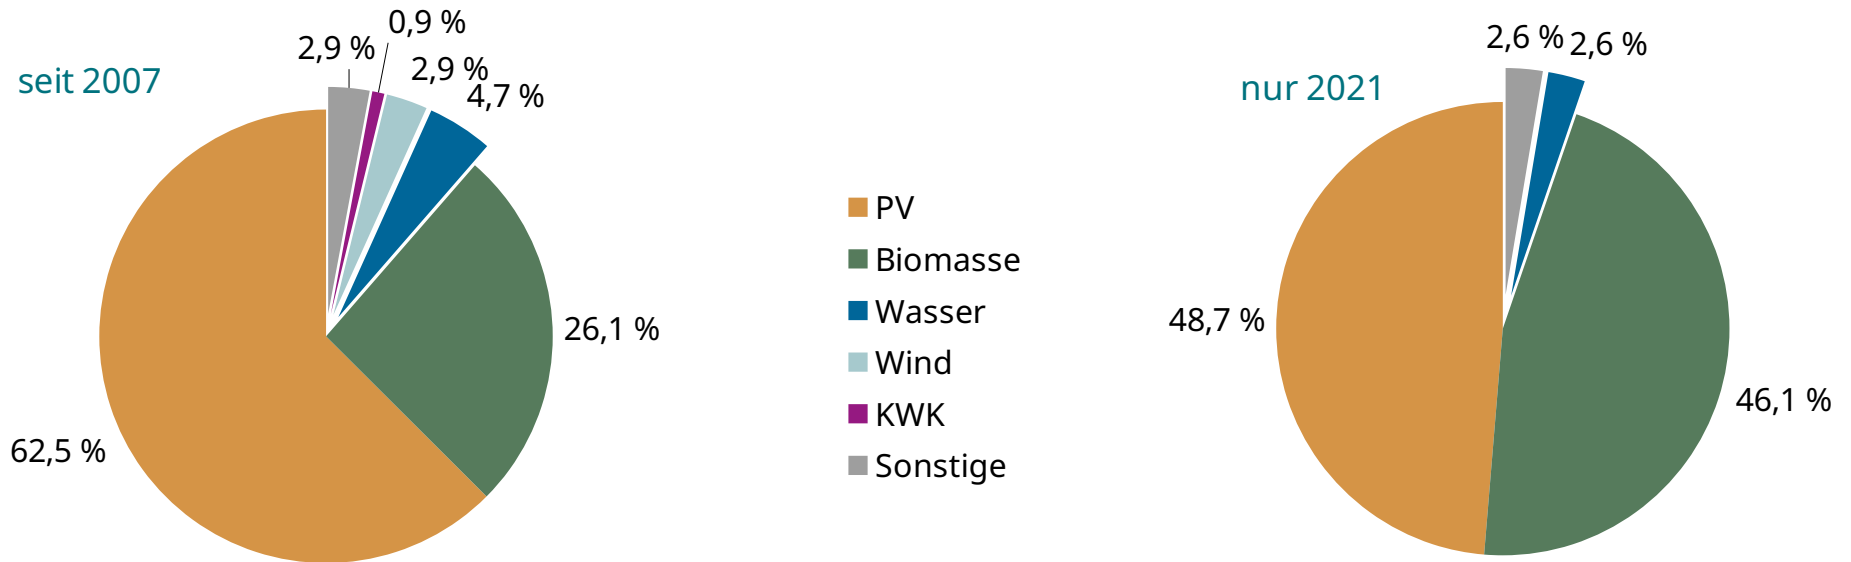


Verfahrensarten der Einzelfallverfahren

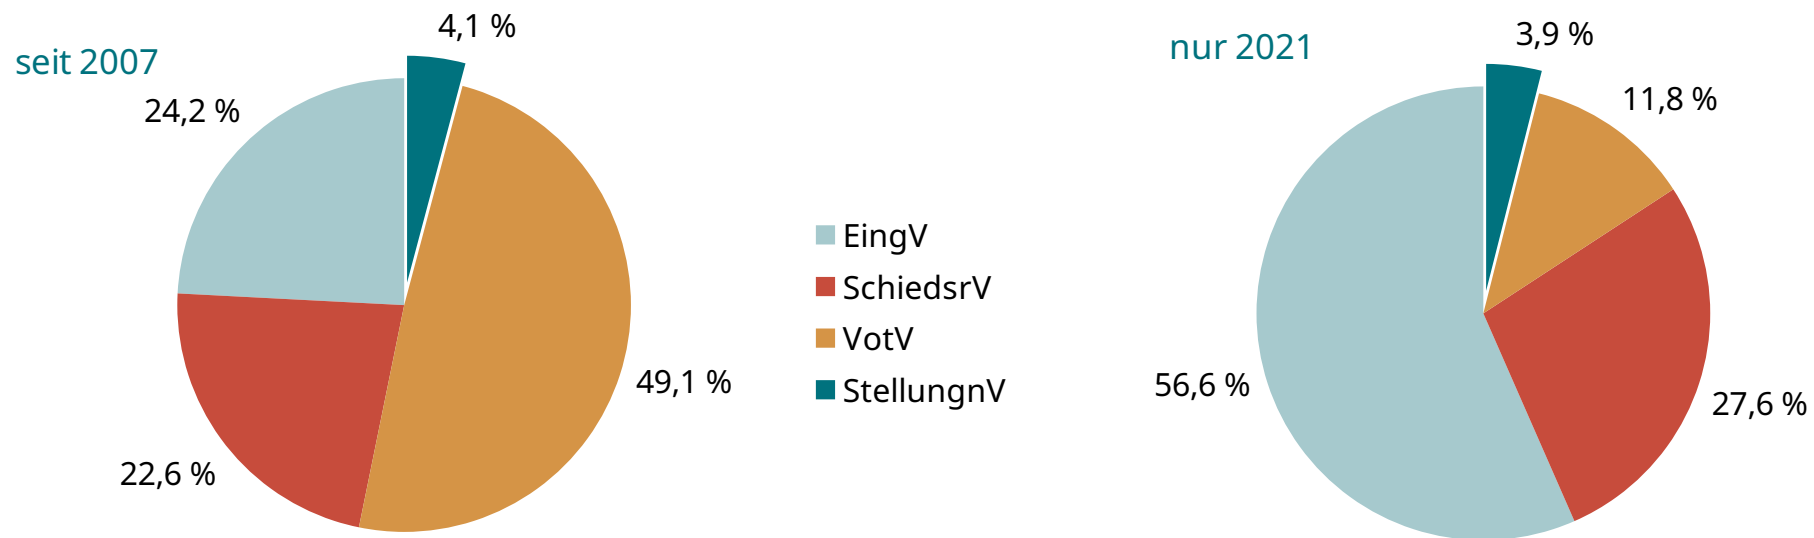

Verfahrensdauern Einzelfallverfahren nach Anfragejahr

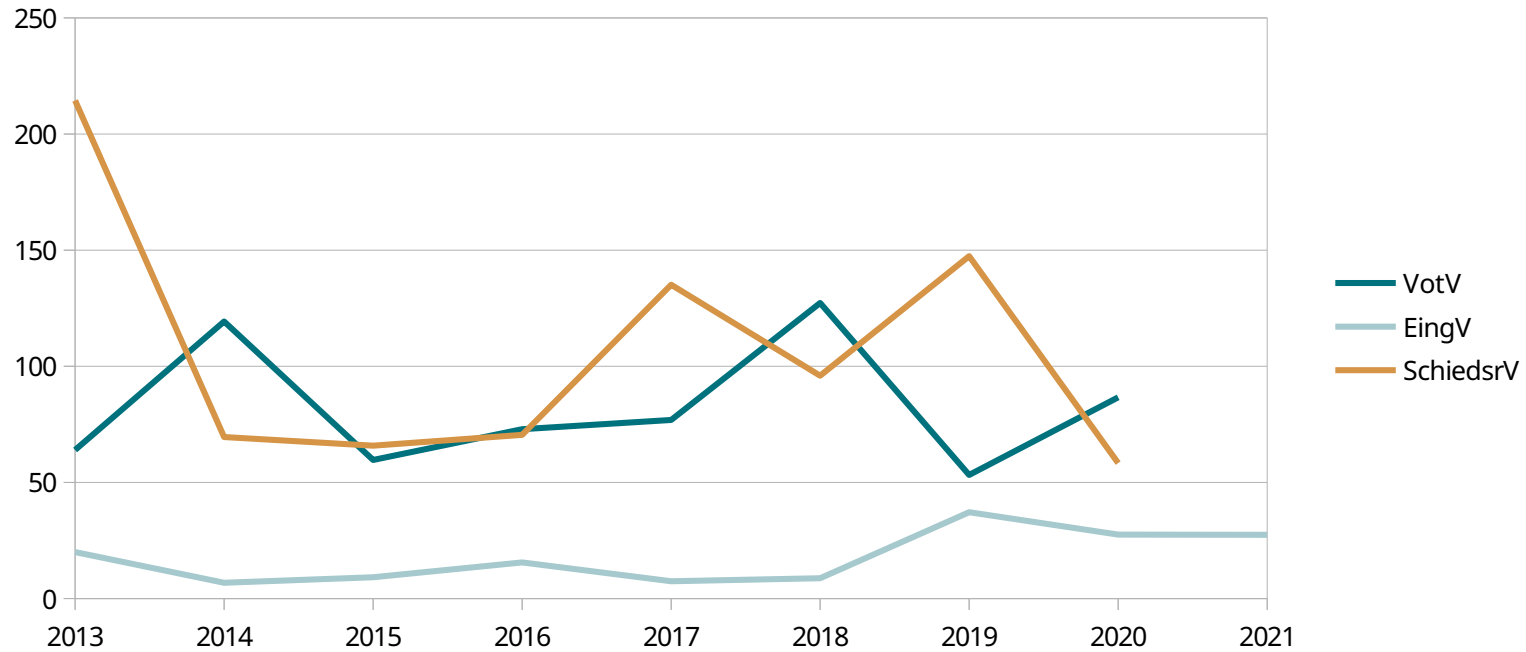

Abgeschlossene abstrakte Verfahren

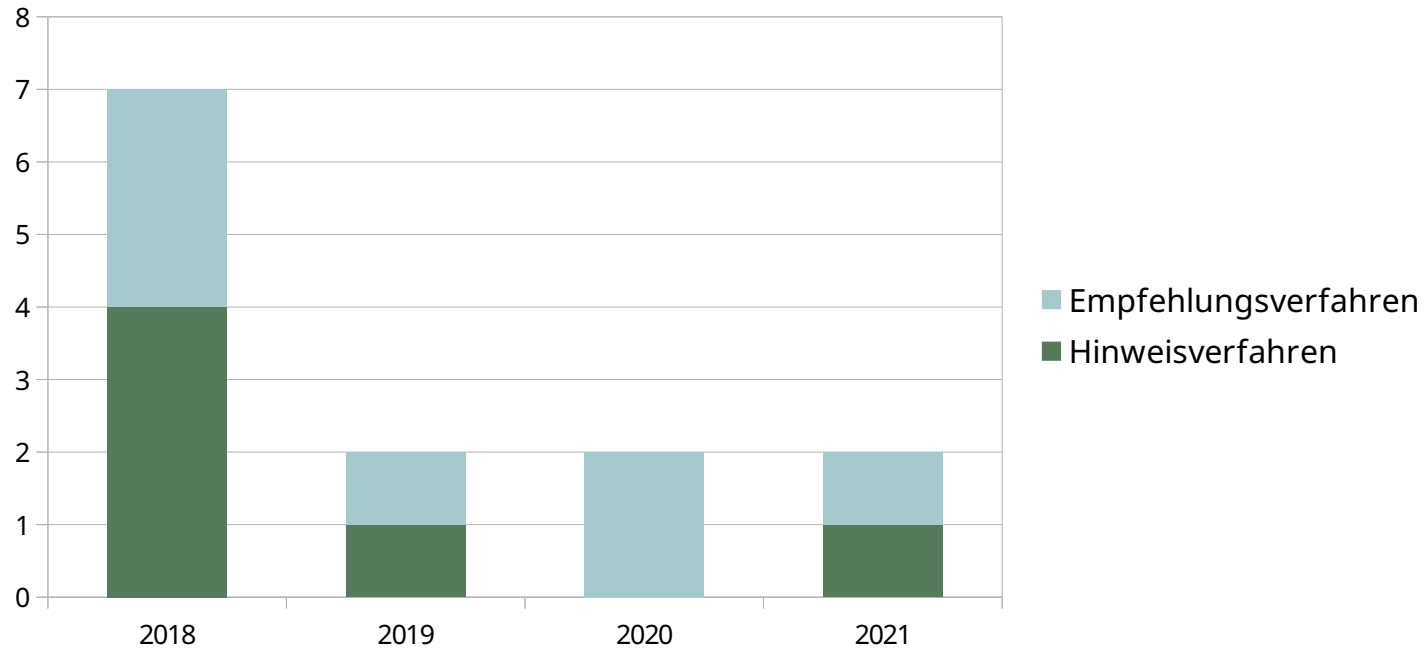

Empfehlung 2019/8 – kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe („KauBiWei“) im KWKG

Fragen:

- ▶ Können KWK-Anlagen mit $P_{el} > 100$ kW den Strom im Wege der „KauBiWei“ einspeisen ?
- ▶ Besteht im Rahmen des KWKG generell das Recht auf „KauBiWei“ ?
- ▶ In welchem Umfang besteht ein Anspruch auf Zuschlagzahlung für den erzeugten Strom ?

<https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2019/8>

Hinweis 2020/73-IV – Anlagenbegriff und Flex-Zubau bei Satelliten- und Biomethan-BHKW

Fragen:

- ▶ Können eigenständige Satelliten- oder Biomethan-BHKW durch Zubau von BHKW erweitert werden – insbesondere für die Flexibilitätsprämie gemäß §§ 50, 50b i. V. m. Anlage 3 EEG 2017 bzw. §§ 52, 54 i. V. m. Anlage 3 EEG 2014 ?
- ▶ Unter welchen Voraussetzungen sind die vorhandenen und die zugebauten BHKW *eine* Anlage ? Insbesondere:
 - | *Wann liegt eine (unmittelbare) räumliche Nähe zwischen den BHKW vor ?*
 - | *Wann stellen die BHKW eine funktionale Gesamtheit dar ?*

<https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/hinww/2020/73-IV>

2021 veröffentlichte Voten

- ▶ 2020/4-IX – Messung von EEG-umlagepflichtigen Strommengen bei einem DC-gekoppelten Speicher
- ▶ 2021/6-VI – Eigenversorgung verschiedener Komponenten einer kombinierten Bioabfall- und Biogasanlage in der Ausschreibung
- ▶ 2020/47-II – Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 33 BauGB bei Anlagenerrichtung
- ▶ 2021/8-IV – Flexibilitätsprämie - Netzanschlussfragen
- ▶ 2020/62-IV – Geltendmachen einer Erneuerung und Inbetriebnahme gemäß § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 unter dem EEG 2017
- ▶ 2019/37 – Neuschaffung und Inbetriebnahme einer Anlage gemäß § 3 Nr. 1 und Nr. 5 EEG 2009
- ▶ 2020/12-IV – Anlagenbegriff, Inbetriebnahme und Meldepflichten bei Deponiegas- und Abfallvergärungsanlage

[https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/ergebnisse?f\[0\]=inhaltstyp:votum](https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/ergebnisse?f[0]=inhaltstyp:votum)

2021 veröffentlichte Schiedssprüche

- ▶ 2020/8-IV – Flexibilitätsprämie - Kein neuer Förderzeitraum bei Rückzahlung der bisherigen Förderung
- ▶ 2020/68-II – PV auf Nichtwohngebäude (V)
- ▶ 2021/4-IV – Mitnahme der Höchstbemessungsleistung bei Umbau an Biogasanlagen
- ▶ 2020/51-V – Abgrenzung Neubau/Modernisierung einer Wasserkraftanlage im EEG 2009
- ▶ 2020/32-XII – Rechtsfolgen bei fehlender Meldung von EEG-2009-Solaranlagen und Anwendbarkeit der neuen Rechtslage (XIII)

[https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/ergebnisse?f\[0\]=inhaltstyp:schiedsspruch](https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/ergebnisse?f[0]=inhaltstyp:schiedsspruch)

2021 veröffentlichte Stellungnahmen

- ▶ 2020/72-IV – Anlagenerweiterung und Teilnahme an Ausschreibungen
- ▶ 2021/5-V – Ertüchtigung einer Wasserkraftanlage
- ▶ 2020/1-IV – Voraussetzungen für den KWK-Bonus nach dem EEG 2009 bei Holztrochnungsanlagen

[https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/ergebnisse?f\[0\]=inhaltstyp:stimmungnahme](https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/ergebnisse?f[0]=inhaltstyp:stimmungnahme)

**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!**

Ihre Fragen sind willkommen.

Dipl.-Wi.-Ing. Sönke Dibbern
Kaufm. Leiter

22 | 22

Clearingstelle EEG | KWKG

Charlottenstraße 65 | 10117 Berlin

Telefon 030 206 14 16-0

Telefax 030 206 14 16-79

post@clearingstelle-eeg-kwkg.de

www.clearingstelle-eeg-kwkg.de

